

## Воздушный вантуз 2-ступенчатый

**СТОКИ**


### Описание изделия:

- Ревизионный патрубок в корпусе для периодической промывки вантуза.
- Дефлектор загрязнений выходного отверстия крышки клапана
- Все уплотнения вантуза устойчивы к воздействию агрессивных сред изготовлены из резины NBR.
- Болты, соединяющие крышку с корпусом из нержавеющей стали A2.
- Корпус, крышка изготовлены из нержавеющей стали 1.4301.
- Все внутренние элементы вантуза изготовлены из нержавеющей стали 1.4301.
- Вантуз отвечает требованиям PN-EN 1074-4: 2002.
- Фланцевое подключение согласно PN-EN 1092-2: 1999 (DIN2501) или с резьбой согласно PN-EN 10226-1: 2006, давление PN10, PN16.
- Минимальное рабочее давление равняется атмосферному давлению.
- Вентиляционное отверстие крышки с внутренней резьбой.
- Маркировка вантуза отвечает требованиям PN-EN-19:2005, PN-EN-1074:2002.

### Применение:


В канализационных системах, системах бытовых сточных вод, промышленных сточных вод, для отведения воздуха из трубопровода во время его заполнения или для аэрации трубопровода во время его опорожнения, при температуре жидкости до +70°C.


### Тестирование:

Испытание водой под давлением согласно PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074- 2:2002, PN-EN 12266-1:2012, герметичность закрытия 1,1 x PN, прочность корпуса 1,5 x PN

### Монтаж:

Рекомендуется устанавливать вантуз в вертикальном положении в наивысшей точке на трубопроводе или в точках его излома.

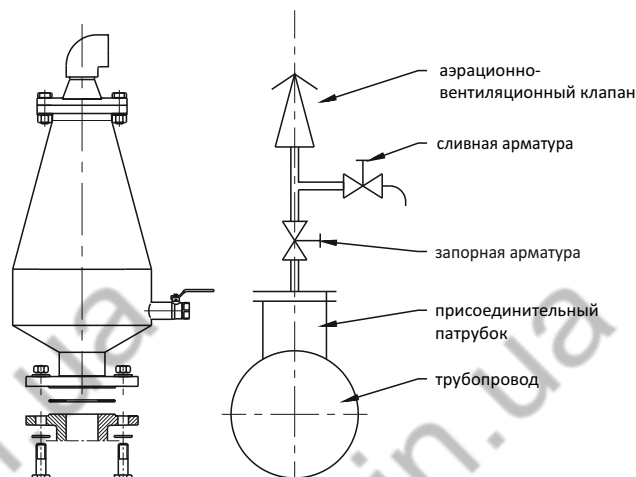


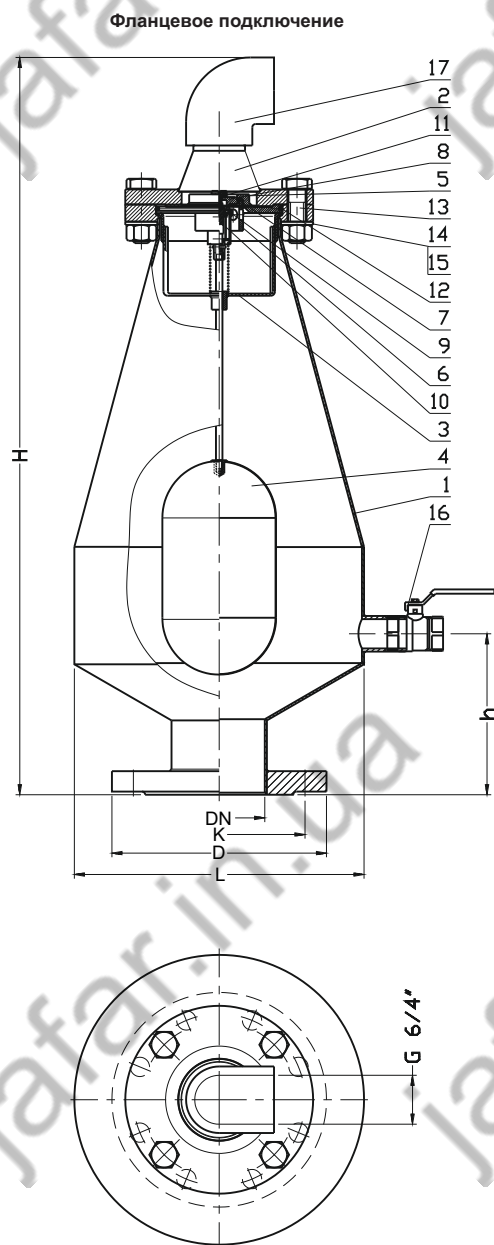

| №  | Часть                  | Материал                                                     |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | Корпус                 | Нержавеющая сталь 1.4301<br>PN-EN 10088-1:2014               |
| 2  | Крышка                 | Нержавеющая сталь 1.4301<br>PN-EN 10088-1:2014               |
| 3  | Короб                  | Нержавеющая сталь 1.4301<br>PN-EN 10088-1:2014               |
| 4  | Поплавок               | Полиэтилен<br>Нержавеющая сталь 1.4301<br>PN-EN 10088-1:2014 |
| 5  | Гнездо                 | Нержавеющая сталь 1.4301<br>PN-EN 10088-1:2014               |
| 6  | Короб                  | Нержавеющая сталь 1.4301<br>PN-EN 10088-1:2014               |
| 7  | Уплотнение грибка      | Резина NBR PN-ISO<br>1629:2005                               |
| 8  | Грибок                 | Нержавеющая сталь 1.4301<br>PN-EN 10088-1:2014               |
| 9  | Уплотнение клапана     | Резина NBR PN-ISO<br>1629:2005                               |
| 10 | Пружина клапана        | Нержавеющая сталь 1.4301<br>PN-EN 10088-1:2014               |
| 11 | Прокладка              | Резина NBR PN-ISO<br>1629:2005                               |
| 12 | Уплотнительное кольцо  | Резина NBR PN-ISO<br>1629:2005                               |
| 13 | Болт                   | Нержавеющая сталь<br>PN-EN ISO 4017:2011                     |
| 14 | Гайка                  | Нержавеющая сталь<br>PN-EN ISO 4017:2011                     |
| 15 | Шайба                  | Нержавеющая сталь<br>PN-EN ISO 7091:2003                     |
| 16 | Шаровый кран DN25 PN16 | Каталог производителя                                        |
| 17 | Колено ПВХ 6/4"        | Каталог производителя                                        |

| DN   | H   | h   | L   | D   | K   | Вес  |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| [мм] |     |     |     |     |     | [кг] |
| 50   | 690 | 150 | 270 | 165 | 125 | 16,0 |
| 80   |     |     |     | 200 | 160 | 17,0 |
| 100  |     |     |     | 220 | 180 | 18,0 |
| 150  |     |     |     | 285 | 240 | 21,0 |
| 200  |     |     |     | 340 | 295 | 23,0 |

Резьбовое подключение

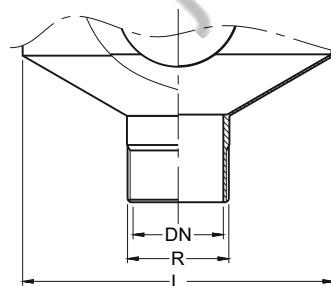

| DN   | H   | h   | L   | R  | Вес  |
|------|-----|-----|-----|----|------|
| [мм] |     |     |     |    | [кг] |
| 50   | 690 | 150 | 270 | 2" | 15,0 |
| 80   |     |     |     | 3" | 16,0 |