

**Клапан зворотний, відкидний
міжфланцевий**

СТОКИ

ВОДА



На фото DN100

Опис виробу:

- Ущільнююче кільце вмонтоване в корпус клапана
- Пружина диску виготовлена з нержавіючої сталі
- Конструкція клапана не вимагає технічного обслуговування
- Вал клапана виготовлений з нержавіючої сталі 1.4305, EN 10027-2
- Монтажна довжина у відповідності до технічного каталогу виробника
- Корпус та диск виготовлені з нержавіючої сталі 1.4310 або з конструкційної сталі 1.0037/Zn
- Відповідність виробу вимогам EN 1074-1, EN 1074-3
- Маркування виробу відповідає вимогам : EN 19, EN 1074

Застосування:


Дренажні та каналізаційні системи, системи водопостачання, охолодження, промислові системи водопостачання, а також інших хімічно нейтральних рідин з робочим тиском до 1.6 МПа та діапазоні температур до +150°C


Монтаж:

Відповідно з наведеної нижче схеми

Випробування:

Випробування водою під тиском згідно EN 1074-1, EN 1074-3, EN 12266-1
міцність корпусу 1,5 x PN
герметичність закриття 0,5 bar до 1,1 x PN

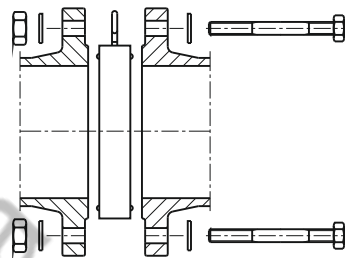

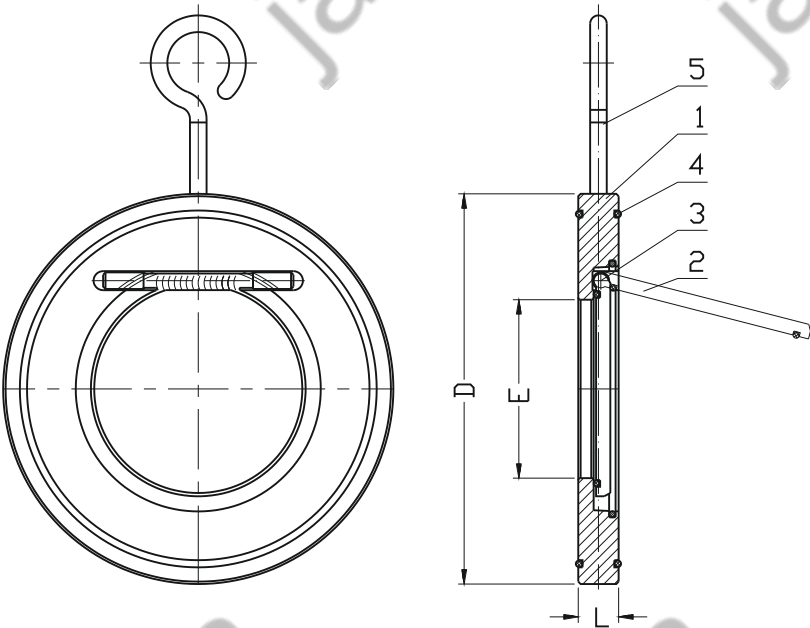

Nr	Частина	Матеріал
1	Корпус	Сталь 1.0037/Zn; Нержавіюча сталь 1.4310 (*) EN 10027-2
2	Клапан	Сталь 1.0037/Zn; Нержавіюча сталь 1.4310 (*) EN 10027-2
3	Пружина диска	Сталь 50S2JR/Zn PN-74/H-84032 Нержавіюча сталь 1.4310 (*) EN 10027-2
4	Ущільнююче кільце	Гума Viton, ISO 1629
5	Монтажний болт	Нержавіюча сталь 1.4310 EN 10027-2
(*) варіант матеріалів за запитом		

DN	D	E	L	Bara
[мм]				[кг]
40	94	21	14	0,5
50	104	32	14	0,8
65	122	40	14	1,3
80	134	51	15	1,5
100	172	70	18	2,3
125	194	92	18	3,0
150	220	110	20	4,5
200	276	163	22	9,3
250	337	193	26	15,0
300	407	234	28	24,0